GERÊNCIA DE ENGENHARIA

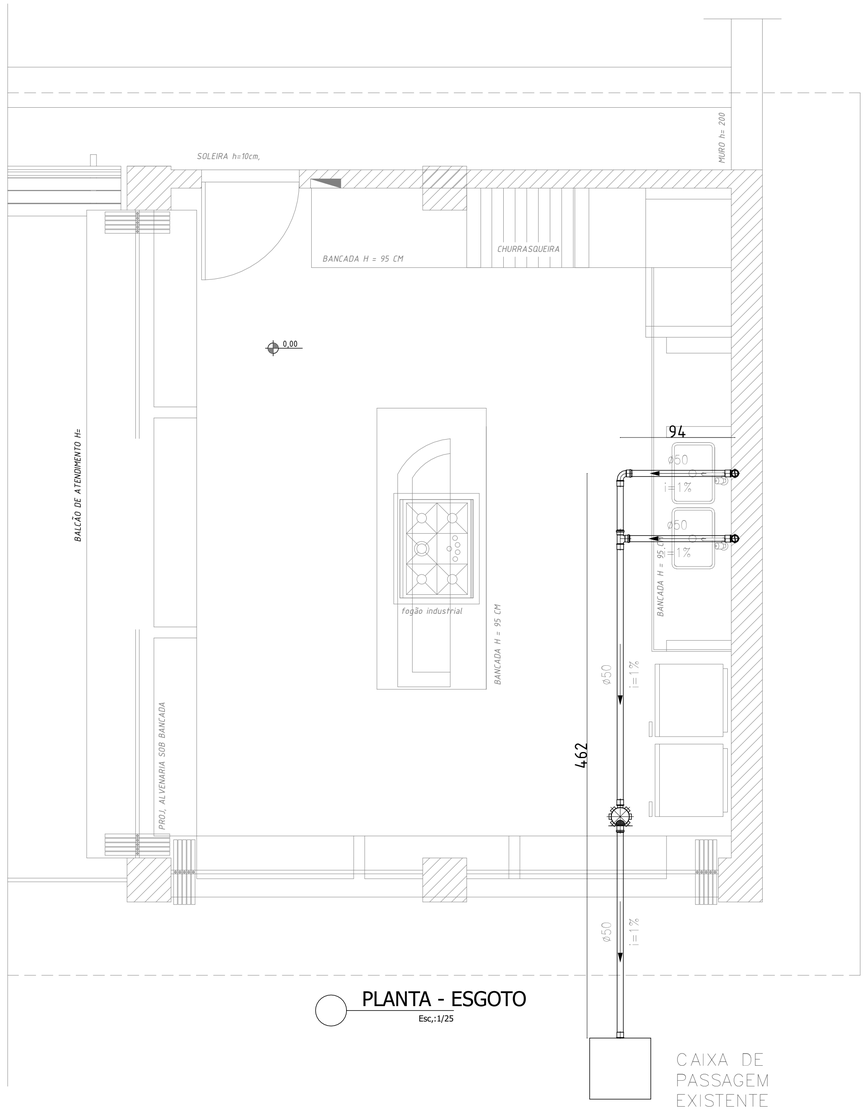

PLANTA - ESGOTO
Esc,:1/25

CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE

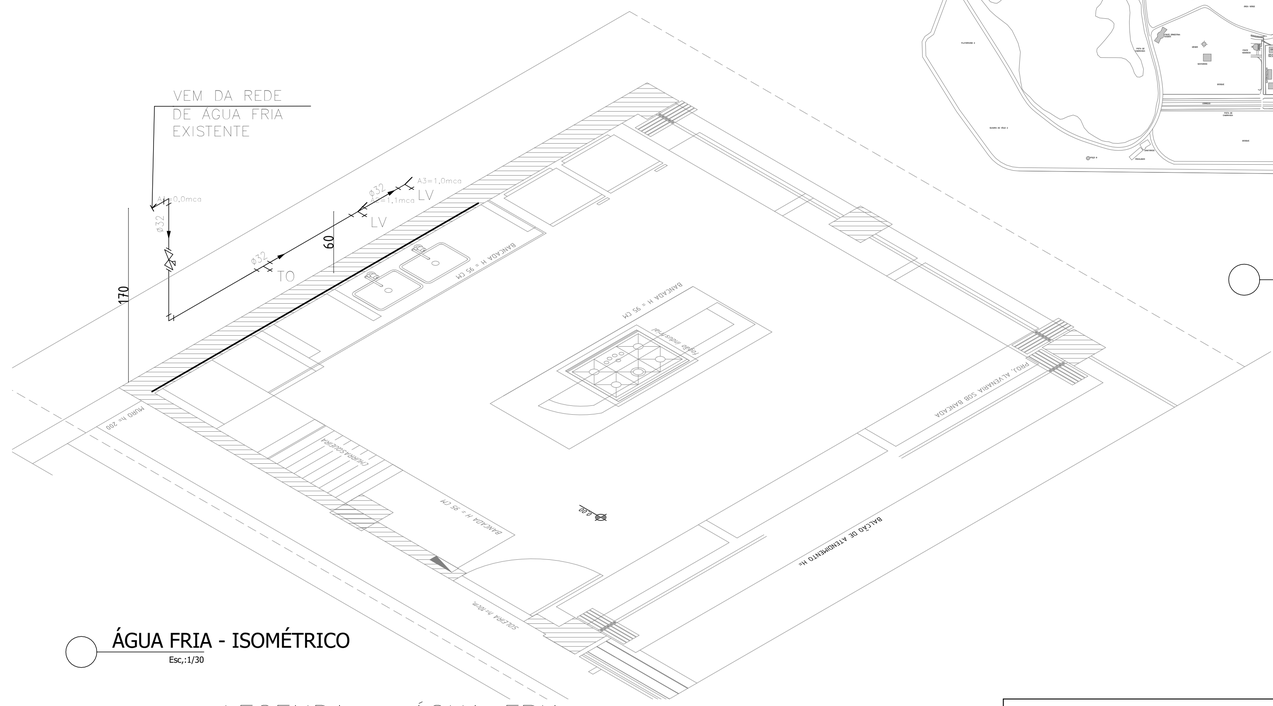

ÁGUA FRIA - ISOMÉTRICO
Esc,:1/30

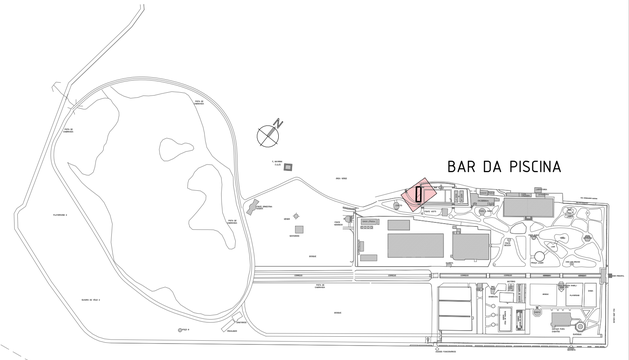

LOCALIZAÇÃO
Sem escala

LEGENDA – ÁGUA FRIA:

PVC Soldável marrom	
	– Joelho 90 32mm (Unifilar/em Planta)
	– Joelho 90 com bucha de latão 32mmx3/4" (Unifilar/em Planta)
	– Luva 32mm (Unifilar/em Planta)
	– Tê c/bucha de latão na bolsa central 32mmx3/4" (Unifilar/em Planta)
Registros,Valv,,Hid	
	– Registro de Gaveta base 1" (Unifilar/em Planta)
TUBULAÇÃO	
	– Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) (Unifilar)
LV	Lavatório

LEGENDA – ESGOTO:

PVC Soldável branco	
	– Caixa Sifonada 150x150x50mm (Detalhado/em Planta)
	– Curva 90 50mm (Detalhado/em Planta)
	– Joelho 90 50mm (Detalhado/Desce)
	– Joelho 90 50mm (Detalhado/Sobe)
	– Luva 50mm (Detalhado/em Planta)
	– Tê 50mm (Detalhado/em Planta)

TUBULAÇÃO	
	– Tubo PVC Soldável branco 50mm (Detalhado)

PRESSÕES - AF

trecho	pesos	vazão (l/s)	DN (mm)	Veloc, (m/s)	Ju (mca/m)	P,Inic, (mca)	Dif,cota (m)	P,Disp, (mca)	Cmp,Real (m)	Cmp,Eq, (m)	PC,tub (mca)	PC,cnx (mca)	PC,tot (mca)	Pressão (mca)
A1–A2	1,2	0,33	27,8	0,54	0,01748	0,0	1,20	1,2	3,53	8,43	0,1	0,1	0,1	1,1
A2–A3	0,6	0,23	27,8	0,38	0,00953	1,1	0,00	1,1	0,53	3,23	0,0	0,0	0,0	1,0

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- COTAS EM METROS, NÍVEIS EM METROS;
- NÃO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DÚVIDAS, É OBRIGATÓRIA A CONSULTA AO RESPONSÁVEL TÉCNICO;
- REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9,610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998,

REV.	DESCRIÇÃO	DATA
R03	Aprovado	23/11/2020
R02	Em atendimento aos comentários RAT CODEMGE 16.10.2020	20/10/2020
R01	Em atendimento aos comentários RAT CODEMGE 24.09.2020	30/09/2020
R00	**Emissão inicial**	11/09/2020

PROPRIETÁRIO:
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE
CNPJ nº 29.768.219/0001-17

RT:
WASHINGTON J. ALMEIDA CREA/MG 59777/D
FORZAFIX ENGENHARIA CNPJ nº 17.620.168/0001-47

CODEMGE Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais

OBJETO: REFORMA DE EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NO PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU-MG BAR DA PISCINA

EMPREENDIMENTO: PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU

DISCIPLINA: PROJETO HIDROSSANITÁRIAS

ETAPA: PROJETO BÁSICO

LOCAL: PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU-MG

CONTEÚDO: ÁGUA FRIA E ESGOTO - PLANTA, ISOMÉTRICO E LOCALIZAÇÃO,

ARQUIVO:	DEMANDA:	DATA:	REV.:	FOLHA:
CXB_PRQAG_10947_PB_HID_DES_B105_R03	10947	09/2020	R03	001/001